ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO. 13	調査位置	岡崎市上青野三ッ木町地内	北緯	
発注機関	岡崎市役所下水道部工事課	調査期間	平成10年9月29日～10年12月25日	東経	
調査業者名	株式会社ダイヤコンサルタント 電話（052-681-6711）	主任技師	現場代理人 / コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	H +8.57m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	8.45m	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	
試錐機	KR－50	ハンマー落下用具	コーンプーリー		
エンジン	NFD9	ポンプ	V－6		

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	7.92	0.65	0.65		盛土・砂礫	黒灰～黄灰			
1	7.17	0.75	1.40		砂質シルト	暗灰		軟らかい	
2					中砂	淡黄～淡灰～灰	中位		
3									
4									
5	2.77	4.40	5.80						
6					シルト	暗灰		非常に軟らかい	
7	1.57	1.20	7.00						
	0.67	0.90	7.90		砂質シルト	暗灰		軟らかい	
8	0.12	0.55	8.45		細砂	灰	中位		

孔内水位m／測定月日：12/2 2.05

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	1	1	1	3	3
1.45				30	
2.15	4	5	6	15	15
2.45				30	
3.15	5	5	5	15	15
3.45				30	
4.15	4	4	5	13	13
4.45				30	
5.15	4	5	5	14	14
5.45				30	
6.15	1	1		2	2
6.45	15	15		30	
7.15	1	1	1	3	3
7.45				30	
8.15	5	7	7	19	19
8.45				30	

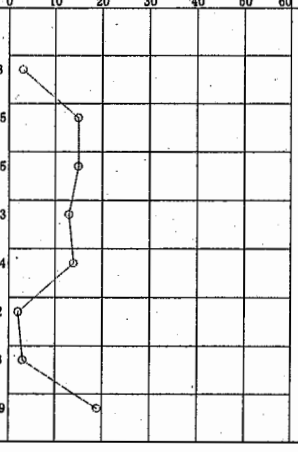

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）
2.15～2.45	3P-1	P	粒度
4.15～4.45	3P-2	P	粒度
7.15～7.45	3P-3	P	粒度 液性 塑性

掘進月日

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO.2	調査位置	岡崎市上青野町地内			北緯	
発注機関	岡崎市役所下水道部工事課			調査期間	平成10年9月29日～10年12月25日	東経	
調査業者名	株式会社ダイヤコンサルタント 電話 (052-681-6711)	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	H +10.30m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	
総掘進長	43.39m								

試錐機	KR－50	ハンマー落下用具	コーンプーリー
エンジン	NFAD8	ポンプ	V－6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	9.60	0.70	0.70		盛土・砂礫	暗茶～乳灰			
1					シルト質砂	黄茶灰～暗灰	非常に緩い		
	7.80	1.80	2.50						
2					粗砂	淡灰	中位		
3									
4									
5	5.05	2.75	5.25						
	4.60	0.45	5.70		シルト	暗茶灰		中位	
6					細砂	暗灰	中位		
	3.85	1.05	6.75						
7					シルト	暗茶灰		軟らかい	
	2.40	1.15	7.90						
8					細砂	暗灰	緩い～中位		
9	0.95	1.45	9.35						
					シルト	暗茶灰			
10	0.15	0.80	10.15						
11					中砂	淡灰	緩い～中位		
12									
13	-3.60	3.75	13.90						
14					シルト混じり細砂	暗灰	緩い		
15									
16									
17									
18									
19	-8.80	5.20	19.10						
20					中砂	暗灰	中位		
21									
22	-11.65	2.85	21.95						
23					砂質シルト	暗灰		中位	
24	-13.85	2.20	24.15						
	-14.40	0.55	24.70		シルト	暗灰		中位	
25					細砂	暗灰	中位		
	-15.55	1.15	25.85						
26									
27									
					砂礫	乳灰～暗灰～淡灰	中位～非常		

孔内水位m／測定月日：10/29 1.85

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	2	1	1	4/30	4
1.45					
2.15	1			1/35	1
2.50	35				
3.15	7	7	8	22/30	22
3.45					
4.15	5	5	5	15/30	15
4.45					
5.15	4	1	1	6/30	6
5.45					
6.15	7	8	9	24/30	24
6.45					
7.15	1	1	1	3/30	3
7.45					
8.15	5	5	5	15/30	15
8.45					
9.15	2	2	1	5/30	5
9.45					
10.15	4	2	4	10/30	10
10.45					
11.15	7	7	8	22/30	22
11.45					
12.15	7	7	7	21/30	21
12.45					
13.15	3	3	3	9/30	9
13.45					
14.15	3	2	3	8/30	8
14.45					
15.15	2	3	4	9/30	9
15.45					
16.15	2	3	2	7/30	7
16.45					
17.15	3	2	3	8/30	8
17.45					
18.15	3	3	3	9/30	9
18.45					
19.15	6	7	8	21/30	21
19.45					
20.15	8	8	9	25/30	25
20.45					
21.15	7	9	9	25/30	25
21.45					
22.15	3	2	3	8/30	8
22.45					
23.15	3	3	2	8/30	8
23.45					
24.15	3	2	3	8/30	8
24.45					
25.15	5	7	8	20/30	20
25.45					
26.15	12	14	22	48/30	48
26.45					
27.15	16	22	12	50/23	50
27.38			3		
28.15	8	6	9	23/30	23
28.45					
29.15	11	13	7	31	31

原位置試験

深度 m	試験名および結果
6.00～6.50	現場透水試験

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
2.15～2.50	2P-1	P	粒度	
3.15～3.45	2P-2	P	粒度	
4.15～4.45	2P-3	P	粒度	
5.15～5.45	2P-4	P	粒度	
6.15～6.45	2P-5	P	粒度	10/29
7.15～7.45	2P-6	P	粒度 液性 塑性	
8.15～8.45	2P-7	P	粒度	
11.15～11.45	2P-8	P	粒度	
13.15～13.45	2P-9	P	粒度	
16.15～16.45	2P-10	P	粒度	
18.15～18.45	2P-11	P	粒度	
19.15～19.45	2P-12	P	粒度	
21.15～21.45	2P-13	P	粒度	